

NOUVEL ECRAN DE TRAITEMENT DE L'INVENTAIRE PHYSIQUE

La finalisation de l'inventaire physique nécessite une étape de traitement des écarts constatés entre l'implantations des biens connus dans G-MAT et l'implantation de scan.

L'écran de traitement permet de consulter les inventaires physiques importés dans G-MAT.

Pour chaque implantation scannée, un tableau donne la situation dans G-MAT en associant une liste d'actions possibles à sélectionner.

A. Ecran de traitement :



Depuis le menu « *Inventaire physique* » accédez à l'écran de « *Traitement de l'inventaire physique* » pour consulter la liste des biens inventoriés, filtrés par implantation et/ou regroupement. Elle comprend les biens ayant été scannés ou non, ceux qui se trouvent dans la bonne implantation (sans écarts), ainsi que ceux présentant une différence par rapport aux données enregistrées dans le logiciel G-MAT (différence d'implantation).

Pour afficher les biens à traiter, le lancement de la recherche est obligatoire :

L'écran de traitement de l'inventaire physique est divisé en plusieurs sections. La première section permet de sélectionner le 'Regroupement' et l' 'Implantation'. La deuxième section permet de sélectionner la 'Nature de bien' et la 'Situation'. La troisième section contient des cases à cocher pour 'Afficher les biens sans différence' et 'Afficher les biens sans action'. Des boutons 'Rechercher' et 'Appliquer' sont présents. Des numéros 1 et 2 indiquent les étapes de sélection et de recherche.

① Sélection facultative mais recommandée d'au moins un filtre par regroupement et/ou implantation.

② Lancement de l'affichage du résultat des biens dans les implantations en cliquant sur le bouton « Recherche ».

Le tableau de résultats de la recherche est divisé en plusieurs sections. La première section permet de sélectionner le 'Regroupement' et l' 'Implantation'. La deuxième section permet de sélectionner la 'Nature de bien' et la 'Situation'. La troisième section contient des cases à cocher pour 'Afficher les biens sans différence' et 'Afficher les biens sans action'. Des boutons 'Rechercher' et 'Appliquer' sont présents. Le tableau principal affiche les résultats de la recherche, avec des colonnes pour 'Implantation', 'Biens dans l'implantation', 'Biens lus', 'Biens non lus', 'Biens traités' et 'Actions'. Les résultats sont regroupés par implantation : 02ACCUEIL - Accueil, 02BUR101 - Bureau 101, 02REU001 - Salle Gergovie, et Lectures multiples. Un bouton 'Valider' est présent en bas.

B. Traitement des biens

Le traitement s'effectue par implantation.

Implantation : 02BUR101 - BUREAU 101 1					
Biens lus : 13 biens non lus : 8 biens traités : 6 2					
3	Nature	N° inventaire Description	Implantation G-MAT	Situation	Action 4
	ARM05 - Armoire de rangement	2015.ARM05.0002 Armoires basses	02BUR101 - BUREAU 101	Différence d'implantation (lu ailleurs)	Sans action 5
☐	ARM05 - Armoire de rangement	2015.ARM05.0001 Armoires basses	02BUR101 - BUREAU 101	Non lu	Conserver la situation dans G-MAT
☐	CHA05 - Chaise de bureau	2015.CHA05.0002 Chaise	02BUR101 - BUREAU 101	Non lu	Transférer dans une autre implantation Vers 01 - SIEGE
☐	CHA05 - Chaise de bureau	2015.CHA05.0001 Chaise	02BUR101 - BUREAU 101	Non lu	Transférer en stock Vers MAGASIN - STOCK MAGASIN 6
☐	CHA05 - Chaise de bureau	2017.CHA05.0001 Chaise simple	02BUR101 - BUREAU 101	Non lu	Transférer en régularisation Vers REGUL - A REGULARISER
☐	BUR05 - Bureau	2017.BUR05.0001 Bureau	02BUR101 - BUREAU 101	Non lu	Transférer en sortie définitive Vers REFORME - REFORME
☐	ORD05 - Unité centrale	2019.ORD05.0004 PC portable	02BUR101 - BUREAU 101	Non lu	Aucune action définie 7
☐	TAB05 - Table rectangulaire	2019.TAB05.0003 Table rectangulaire	02BUR101 - BUREAU 101	Non lu	Aucune action définie
☐	TAB05 - Table rectangulaire	2010.TAB05.0001 table	REGUL - A REGULARISER	Différence d'implantation lu le 15/01/2025 à 14:08:17	Conserver la situation dans G-MAT
☐	TAB05 - Table rectangulaire	2010.TAB05.0027 table	02BUR101 - BUREAU 101	Différence d'implantation lu le 15/01/2025 à 14:01:53	Aucune action définie
☐	CHA05 - Chaise de bureau	2013.CHA05.0002 Chaise noire	02BUR201 - BUREAU 201	Différence d'implantation lu le 15/01/2025 à 14:02:26	Aucune action définie
☐	BUR05 - Bureau	2015.BUR05.0001 Bureau comptoir	REFORME - REFORME ⚠	Différence d'implantation lu le 15/01/2025 à 14:07:17	Aucune action définie

1 **Nom de l'implantation traitée** : l'icône  indique que l'implantation est en cours de traitement. Elle apparaîtra en **gris** si l'implantation n'a pas encore été traitée, et en **vert** lorsque l'ensemble des lignes à pointer auront été traitées.

2 **Etat des lieux** de l'implantation : Les compteurs de biens lus, non lus et traités se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure du traitement des lignes nécessitant la sélection d'une action.

- Le compteur des « Biens lus » correspond au nombre total de biens présents dans l'implantation dans G-MAT.
- Le compteur des « biens non lus » correspond au nombre de biens qui n'ont pas été scannés dans l'implantation.
- Le compteur des « biens traités » correspond au nombre de biens présentant une différence et pour lesquels une action a été définie dans la colonne.

3 Les **cases à cocher** permettent d'activer au niveau de l'en-tête de la colonne « Action », la sélection d'une action à appliquer uniquement sur les lignes sélectionnées (4).

4 **Sélection des actions** à appliquer à l'ensemble des biens cochés (par défaut, la même action sera attribuée aux biens cochés). Les actions permettent de « corriger » les écarts constatés et de mettre à jour l'inventaire physique.

5 Les biens apparaissant sur une **ligne grisée** **ne doivent pas être traités car leur situation ne nécessite aucune action à effectuer** (exemple : ils s'agiraient des biens scannés dans la bonne implantation ne présentant donc aucune différence, ou bien de biens inconnus dans G-MAT).

6 Les biens apparaissant sur une **ligne bleue** sont les **biens traités**, c'est-à-dire pour lesquels une action a été sélectionnée (transfert, sortie, situation conservée etc.). Il est possible de modifier l'action en cliquant sur l'icône .

7 Les biens apparaissant sur un fond blanc sont les biens **restant à traiter** (sans actions choisies).

Filtres complémentaires :

Nature de bien

Situation

☒ Afficher les biens sans différence
☒ Afficher les biens sans action

Appliquer

En plus des filtres liés à la localisation, vous disposez de filtres complémentaires pour affiner la sélection et traiter les différences constatées par nature de bien ou bien par situation. De même, vous pouvez choisir d'afficher ou non les biens ne présentant aucune différence ou encore ceux sans actions attendues afin de réduire la liste des biens à l'écran. Attention, l'application de filtres complémentaires annulera les saisies en cours. De même, si les critères appliqués n'affichent qu'une partie des biens, à la validation de l'écran, les biens sans différence et sans action seront soldés dès le 1^{er} traitement (mise à jour des fiches biens avec date d'inventaire et date de lecture de code-barre).

Traitements multiples :

- **Par le bouton d'actions groupées**

Les biens présentant le même type de différence peuvent être traités « massivement » depuis le bouton d'« Actions groupées », sans sélection manuelle via les cases à cocher. Cette option est disponible au niveau de chaque implantation mais également au niveau du filtre sur les regroupements permettant ainsi l'application des mêmes actions sur un ensemble d'implantations.

Implantation : 02ACCUEIL - Accueil
Biens dans l'implantation : 2 | Biens lus : 2 | Biens non lus : 0 | Biens traités : 2

Implantation : 02BUR101 - Bureau 101
Biens dans l'implantation : 5 | Biens lus : 5 | Biens non lus : 0 | Biens traités : 5

Implantation : 02REU001 - Salle Gergovie
Biens dans l'implantation : 5 | Biens lus : 0 | Biens non lus : 4 | Biens traités : 0

	Nature	N° inventaire Description	Implantation G-MAT	Situation	Action
☐	40 - TABLES	1990.40.0012 24 588	02REU001 - Salle Gergovie	Non lu	Aucune action définie
☐	ARM05 - Armoire de rangement	2016.ARM05.0005 Armoire 2 portes	02REU001 - Salle Gergovie	Non lu	Aucune action définie
☐	BUR05 - Bureau	2016.BUR05.0002 Bureau direction	02REU001 - Salle Gergovie	Non lu	Aucune action définie
☐	CHA05 - Chaise de bureau	2013.CHA05.0013 Chaise noire	02REU001 - Salle Gergovie	Non lu	Aucune action définie

Lectures multiples

Valider

En cliquant sur l'icône, un pop-up s'affiche, présentant les **situations détectées** et pour lesquelles une action doit être sélectionnée.

Par exemple, dans l'implantation 02BUR101, des biens sont identifiés comme « non lus » ou présentant des « différences d'implantation ». Pour chaque situation (non lu et différence d'implantation), une **liste d'actions possibles est proposée**. L'action sélectionnée sera ensuite **appliquée à tous les biens** correspondant à la situation « non lus » ou « différence d'implantation ».

Exemple de l'implantation 02BUR201-BUREAU 201 :

⇒ Pour les biens en situation de « différence d'implantation », si l'action « effectuer le transfert » est sélectionnée :

Choix des actions à effectuer selon les situations

Appliquer les actions suivantes sur l'implantation 02BUR101

Non lu

Différence d'implantation

Effectuer le transfert

⇒ à la validation, tous les biens en situation de « différence d'implantation » auront l'action « effectuer le transfert » :

☐	TAB05 - Table rectangulaire	2010.TAB05.0001 table	REGUL - A REGULARISER	Différence d'implantation lu le 15/01/2025 à 14:08:17	Effectuer le transfert
☐	TAB05 - Table rectangulaire	2010.TAB05.0027 table	02BUR101 - BUREAU 101	Différence d'implantation lu le 15/01/2025 à 14:01:53	Effectuer le transfert
☐	CHA05 - Chaise de bureau	2013.CHA05.0002 Chaise noire	02BUR201 - BUREAU 201	Différence d'implantation lu le 15/01/2025 à 14:02:26	Effectuer le transfert
☐	BUR05 - Bureau	2015.BUR05.0001 Bureau comptoir	REFORME - REFORME	Différence d'implantation lu le 15/01/2025 à 14:07:17	Effectuer le transfert

- **Par la sélection de lignes dans une implantation**

Un traitement multiple peut être réalisé également à l'aide des cases à cocher. Après la sélection des lignes à traiter, veuillez sélectionner l'action souhaitée dans la liste déroulante :

Implantation : S120210STOCK - Local stock

Biens lus : 355 | biens non lus : 350 | biens traités : 0

☐	Nature	N° inventaire Description	Implantation G-MAT	Situation	Action
☒	3001 - Siège	0520035011 Fauteuil de bureau	S120210STOCK - Local stock	Non lu	Conservé la situation dans G-MAT Transférer dans une autre implantation Transférer en régularisation Transférer en stock Transférer en sortie définitive Effectuer le transfert Aucune action définie
☒	3001 - Siège	0520035046 Siege bleu a roulettes	S120210STOCK - Local stock	Non lu	
☒	3001 - Siège	0520035018 Fauteuil de bureau	S120210STOCK - Local stock	Non lu	
☐	3001 - Siège	0520035049 Siege bleu a roulettes	S120210STOCK - Local stock	Non lu	
☐	3001 - Siège	0520035019 Fauteuil de bureau	S120210STOCK - Local stock	Non lu	

Les situations (se référer au tableau des situations en annexe) :

- **Sans différence** : le bien a été scanné dans l'implantation connue de G-MAT
- **Différence d'implantation (présent ailleurs)** : le bien est connu dans une autre implantation dans G-MAT mais il a été scanné ici (implantation traitée)
- **Différence d'implantation (lu ailleurs)** : le bien a été scanné dans une implantation différente de celle connue de G-MAT
- **Lu dans une implantation inconnue**
- **Lu dans une implantation inactive**
- **Lu ici et ailleurs** : le bien a été lu dans deux ou plusieurs implantations
- **Non lu** : le bien n'a pas été scanné
- **Bien réformé lu** : le bien a été lu alors qu'il est sorti dans G-MAT
- **Bien réformé lu dans une implantation inactive**
- **Bien réformé lu dans une implantation inconnue**
- **Bien inconnu** : le bien n'est pas connu de G-MAT.


Les actions (se référer au tableau des situations en annexe) :

- **Conservé la situation dans G-MAT** : laisser le bien dans l'implantation connue de G-MAT
- **Transférer dans une implantation** : bien transféré dans l'implantation sélectionnée
- **Transférer en régularisation**
- **Transférer en stock**
- **Transférer en sortie définitive** : si le paramètre B325.05 est à « non », le bien peut être transféré dans l'implantation de sortie définitive
- **Réintégrer** : concerne un bien lu mais connu en sortie définitive dans G-MAT, si le paramètre V050.05 est à non, le bien peut être réintégrer dans G-MAT.
- **Supprimer les lectures dans cette implantation** : concerne les biens lus dans une implantation inconnue, les lectures des biens seront supprimées et ils ne seront pas considéré comme étant traité.
- **A traiter manuellement** : concerne les biens inconnus de G-MAT

 Pour les biens en « Différence d'implantation », il est possible de préremplir l'action « Effectuer le transfert » automatiquement en activant le paramètre B310.05.

Réinitialisation des actions

Depuis ce bouton vous pouvez **réinitialiser** toutes les actions sélectionnées de l'implantation traitée :

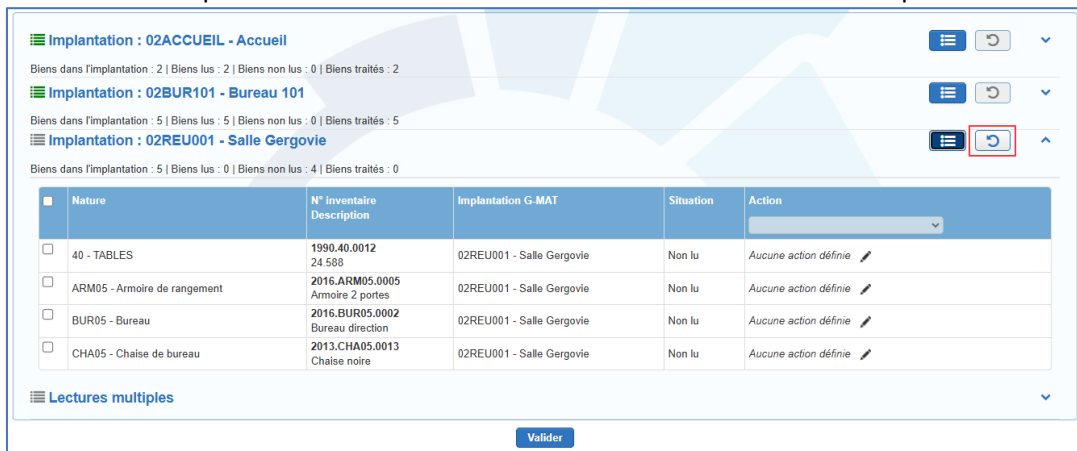

Implantation : 02ACCUEIL - Accueil
Biens dans l'implantation : 2 | Biens lus : 2 | Biens non lus : 0 | Biens traités : 2

Implantation : 02BUR101 - Bureau 101
Biens dans l'implantation : 5 | Biens lus : 5 | Biens non lus : 0 | Biens traités : 5

Implantation : 02REU001 - Salle Gergovie
Biens dans l'implantation : 5 | Biens lus : 0 | Biens non lus : 4 | Biens traités : 0


	Nature	N° inventaire Description	Implantation G-MAT	Situation	Action
☐	40 - TABLES	1990.40.0012 24.588	02REU001 - Salle Gergovie	Non lu	Aucune action définie
☐	ARM05 - Armoire de rangement	2016.ARM05.0005 Armoire 2 portes	02REU001 - Salle Gergovie	Non lu	Aucune action définie
☐	BUR05 - Bureau	2016.BUR05.0002 Bureau direction	02REU001 - Salle Gergovie	Non lu	Aucune action définie
☐	CHA05 - Chaise de bureau	2013.CHA05.0013 Chaise noire	02REU001 - Salle Gergovie	Non lu	Aucune action définie

Lectures multiples

Valider

Consultation des informations principales du bien

Pour consulter plus d'informations sur le bien, cliquez sur le n° d'inventaire. Et lorsqu'il est présent sur la fiche le n° interne du bien apparaît directement dans le tableau à côté du n° d'inventaire.

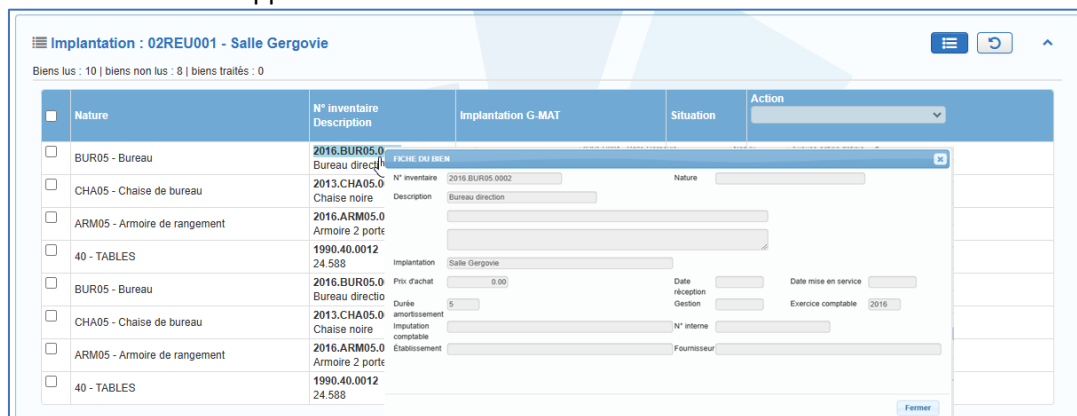

Implantation : 02REU001 - Salle Gergovie
Biens lus : 10 | biens non lus : 8 | biens traités : 0


	Nature	N° inventaire Description	Implantation G-MAT	Situation	Action
☐	BUR05 - Bureau	2016.BUR05.0 Bureau direction			
☐	CHA05 - Chaise de bureau	2013.CHA05.0 Chaise noire			
☐	ARM05 - Armoire de rangement	2016.ARM05.0 Armoire 2 porte			
☐	40 - TABLES	1990.40.0012 24.588			
☐	BUR05 - Bureau	2016.BUR05.0 Bureau direction			
☐	CHA05 - Chaise de bureau	2013.CHA05.0 Chaise noire			
☐	ARM05 - Armoire de rangement	2016.ARM05.0 Armoire 2 porte			
☐	40 - TABLES	1990.40.0012 24.588			

FICHE DU BIEN

N° inventaire : 2016.BUR05.0002
Nature : Bureau direction
Description : Bureau direction
Implantation : Salle Gergovie
Prix d'achat : 0.00
Date d'achat :
Date mise en service :
Durée amortissement : 5
Gestion :
Exercice comptable : 2016
N° interne :
Fournisseur :
Fermier

Validation des actions

Il est possible de valider une **implantation partiellement traitée**. Les actions seront enregistrées, tandis que les éléments restants pourront être pointés ultérieurement. A noter que les biens sans différence ou sans action attendue seront également soldés lors de la première validation de l'implantation.

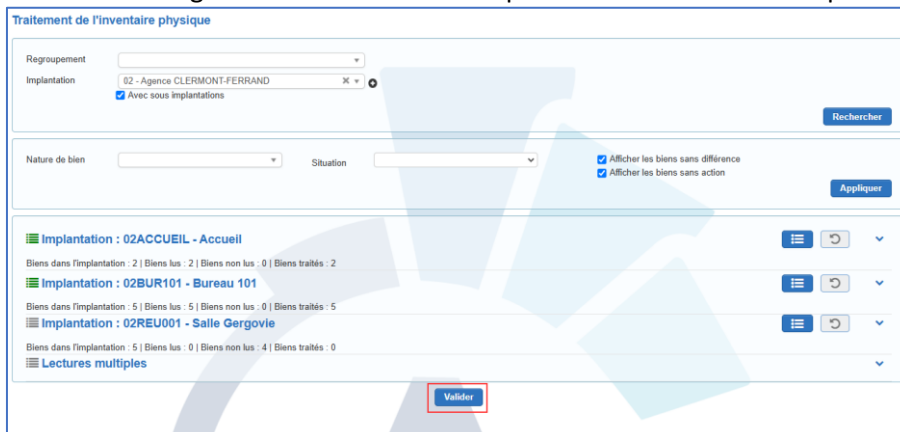

Traitement de l'inventaire physique

Regroupement :
Implantation : 02 - Agence CLERMONT-FERRAND X
Avec sous implantations

Rechercher

Nature de bien : Situation :
Afficher les biens sans différence
Afficher les biens sans action

Appliquer

Implantation : 02ACCUEIL - Accueil
Biens dans l'implantation : 2 | Biens lus : 2 | Biens non lus : 0 | Biens traités : 2

Implantation : 02BUR101 - Bureau 101
Biens dans l'implantation : 5 | Biens lus : 5 | Biens non lus : 0 | Biens traités : 5

Implantation : 02REU001 - Salle Gergovie
Biens dans l'implantation : 5 | Biens lus : 0 | Biens non lus : 4 | Biens traités : 0

Lectures multiples

Valider

C. Date d'inventaire et de lecture

La **date d'inventaire** (correspond à la date du jour de traitement du bien) et la **date de lecture** seront **mises à jour** sur la fiche inventaire suite à la validation du traitement de l'inventaire. Si le **paramètre B620.15** est activé, une date d'inventaire sera également mise à jour pour les biens non lus.

Fiche d'inventaire

Imprimer le code-barresTransférer/Sortir le bienModification du n° inventaireImprimerVoir l'historique du bien

Informations générales

N° inventaire2010.TAB05.0027N° interne

FournisseurAUVAS - AUVERGNE ASSURANCE

Nature du bienTAB05 - TABLE

FamilleMOBILIER DE BUREAU

Descriptiontable

Exercice comptable 2010

Date mise en service18/07/2019

Date réception01/02/2010

Sortie prévue le

Sortie temporaire le

Localisation

Regroupement(s)ADMINISTRATIF - SERVICES ADMINISTRATIFS

Implantation02BUR101 - BUREAU 101

Implantation précédente01ACCUEIL - ACCUEIL SIEGE

Etablissement

Inventaire physique

☒ Etiquette code-barres

☐ Pas d'étiquette (exclu de l'inventaire physique)

Photo

Bibliothèque

Lier une photo

Déjà étiqueté : Oui

Dernier inventaire le 17/02/2025

Dernière lecture code-barres le 15/01/2025

Informations comptables

Gestion

Imputation comptable2184 - MOBILIER

Prix achat (HT)0.00

TVA

TVA récupérable

N° commande

N° BL fournisseur

Amorti sur5 an(s)

Valeur amortie0.00

Date fin amortissement31/01/2015

Valeur nette0.00

la valeur amortie et la valeur nette comptable sont celles mises à jour à partir du dernier pont comptable (lancé le 05/10/2023)

☐ Non soumis aux immobilisations

N° facture

Date facture

D. Etat récapitulatif

A l'issue du traitement un écran récapitulatif reprend la liste des biens traités, qu'ils présentent ou non des différences. Cet état pourra être exporté dans un document PDF ou un fichier csv.

TABLEAU RECAPITULATIF DES SITUATIONS

Description	Actions	Mouvement effectué	Mise à jour date d'inventaire	Mise à jour date de lecture
SITUATION : SANS DIFFERENCE				
Le bien est scanné dans l'implantation connue de G-MAT	• Sans action	Aucun mouvement	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique.
SITUATION : DIFFERENCE D'IMPLANTATION (PRESENT AILLEURS)				
Le bien est connu dans une autre implantation dans G-MAT mais il a été scanné ici (implantation traitée) <i>Exemple : La chaise a été scannée ici (bureau) alors qu'elle est connue ailleurs (accueil) dans G-MAT</i>	• Conserver la situation dans G-MAT → • Effectuer le transfert →	Le bien restera dans l'implantation connue par G-MAT (accueil) Le bien sera transféré dans l'implantation scannée (bureau)	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique.
SITUATION : DIFFERENCE D'IMPLANTATION (LU AILLEURS)				
Le bien a été scanné dans une implantation différente de celle connue de G-MAT. <i>Exemple : La chaise connue dans l'implantation « bureau » dans G-MAT a été scannée dans l'implantation « accueil »</i>	• Sans action – A traiter dans l'implantation de lecture (accueil)	Aucun mouvement	- Le bien disposera d'une date d'inventaire lorsqu'il sera traité dans l'implantation dans laquelle il a été lu (date du jour du traitement global de l'implantation)	- Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique.

TABLEAU RECAPITULATIF DES SITUATIONS

SITUATION : DIFFERENCE D'IMPLANTATION (IMPLANTATION INACTIVE)				
Description	Actions	Mouvement effectué	Mise à jour date d'inventaire	Mise à jour date de lecture
Le bien a été scanné dans une implantation inactive dans G-MAT	• Conserver la situation dans G-MAT →	Le bien restera dans l'implantation connue par G-MAT	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Transférer dans une autre implantation →	Le bien sera transféré dans l'implantation sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Transférer en régularisation →	Le bien sera transféré dans l'implantation de type « régularisation » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Transférer en stock →	Le bien sera transféré dans l'implantation de type « stock » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Transférer en sortie définitive (selon paramètre B325.05) →	Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie définitive	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique

TABLEAU RECAPITULATIF DES SITUATIONS

SITUATION : DIFFERENCE D'IMPLANTATION (IMPLANTATION INCONNUE)				
Description	Actions	Mouvement effectué	Mise à jour date d'inventaire	Mise à jour date de lecture
Le bien a été scanné dans une implantation inconnue de G-MAT	• Conserver la situation dans G-MAT →	Le bien restera dans l'implantation connue par G-MAT	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Transférer dans une autre implantation →	Le bien sera transféré dans l'implantation sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Transférer en régularisation →	Le bien sera transféré dans l'implantation de type « régularisation » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Transférer en stock →	Le bien sera transféré dans l'implantation de type « stock » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Transférer en sortie définitive (selon paramètre B325.05) →	Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie définitive	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Supprimer la lecture dans cette implantation →	La lecture de ce bien sera supprimée et le bien sera considéré comme étant non traité	-	-

TABLEAU RECAPITULATIF DES SITUATIONS

SITUATION : NON LUS				
Description	Actions	Mouvement effectué	Mise à jour date d'inventaire	Mise à jour date de lecture
Le bien n'a pas été scanné	• Conserver la situation dans G-MAT →	Le bien restera dans l'implantation connue par G-MAT	Date du jour du traitement global de l'implantation (selon le paramètre B620.15)	-
	• Transférer dans une autre implantation →	Le bien sera transféré dans l'implantation sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation (selon le paramètre B620.15)	-
	• Transférer en régularisation →	Le bien sera transféré dans l'implantation de type « régularisation » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation (selon le paramètre B620.15)	-
	• Transférer en stock →	Le bien sera transféré dans l'implantation de type « stock » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation (selon le paramètre B620.15)	-
	• Transférer en sortie définitive (selon paramètre B325.05) →	Le bien sera transféré dans l'implantation de sortie définitive	Date du jour du traitement global de l'implantation (selon le paramètre B620.15)	-

TABLEAU RECAPITULATIF DES SITUATIONS

SITUATION : BIEN LU MAIS REFORME DANS G-MAT			
Le bien a été scanné dans une implantation mais il est reformé dans G-MAT			
Actions	Mouvement effectué	Mise à jour date d'inventaire	Mise à jour date de lecture
• Conserver la situation dans G-MAT →	Le bien restera dans l'implantation « sortie définitive »	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
• Réintégrer le bien dans l'implantation scannée (si V050.05 à non) →	Le bien sera réintégré dans l'inventaire et sera transféré dans l'implantation dans laquelle il a été scanné.	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
Le bien a été scanné dans une implantation inactive mais il est reformé dans G-MAT			
• Conserver la situation dans G-MAT →	Le bien restera dans l'implantation « sortie définitive »	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
• Transférer dans une autre implantation (si V050.05 à non) →	Le bien sera transféré dans l'implantation sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
• Transférer en régularisation (si V050.05 à non) →	Le bien sera transféré dans l'implantation de type « régularisation » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
• Transférer en stock (si V050.05 à non) →	Le bien sera transféré dans l'implantation de type « stock » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique

TABLEAU RECAPITULATIF DES SITUATIONS

Le bien a été scanné dans une implantation inconnue mais il est réformé dans G-MAT				
Actions		Mouvement effectué	Mise à jour date d’inventaire	Mise à jour date de lecture
• Conserver la situation dans G-MAT	➔	Le bien restera dans l’implantation « sortie définitive »	Date du jour du traitement global de l’implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
• Transférer dans une autre implantation (si V050.05 à non)	➔	Le bien sera transféré dans l’implantation sélectionnée	Date du jour du traitement global de l’implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
• Transférer en régularisation (si V050.05 à non)	➔	Le bien sera transféré dans l’implantation de type « régularisation » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l’implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
• Transférer en stock (si V050.05 à non)	➔	Le bien sera transféré dans l’implantation de type « stock » sélectionnée	Date du jour du traitement global de l’implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
• Supprimer la lecture dans cette implantation	➔	La lecture de ce bien sera supprimée et le bien sera considéré comme étant non traité	-	-

TABLEAU RECAPITULATIF DES SITUATIONS

SITUATION : BIEN LU ICI ET AILLEURS				
Description	Actions	Mouvement effectué	Mise à jour date d'inventaire	Mise à jour date de lecture
Le bien a été scanné deux fois dans deux implantations différentes de celle connue de G-MAT (exemple : mon bien est connu dans l'implantation 1, mais il a été lu deux fois dans deux implantations différentes 2 et 3).	• Transférer dans l'implantation XXXX →	Le bien sera transféré dans l'implantation dans laquelle il a été scanné (2)	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Transférer dans l'implantation XXXX →	Le bien sera transféré dans l'implantation dans laquelle il a été scanné (3)	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Laisser dans l'implantation (connue de G-MAT) →	Le bien restera dans l'implantation connue par G-MAT (1)	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
Le bien a été scanné deux fois dans deux implantations différentes (1 et 2) mais l'une des implantations scannées et celle connue de GMAT (1)	• Transférer dans l'implantation XXXX →	Le bien sera transféré dans l'implantation dans laquelle il a été scanné (2)	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Laisser dans l'implantation (celle connue de G-MAT) →	Le bien restera dans l'implantation connue par G-MAT (1)	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
Le bien a été scanné dans deux implantations différentes mais il est connu comme étant reformé (en sortie définitive)	• Transférer dans l'implantation XXXX (si V050.05 à non) →	Le bien sera transféré dans l'implantation dans laquelle il a été scanné	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique
	• Laisser dans l'implantation →	Le bien restera dans l'implantation connue par G-MAT (sortie définitive)	Date du jour du traitement global de l'implantation	Date affichée sur le lecteur lors de l'inventaire physique

TABLEAU RECAPITULATIF DES SITUATIONS

SITUATION : BIEN INCONNU				
Description	Actions	Mouvement effectué	Mise à jour date d'inventaire	Mise à jour date de lecture
Le bien n'est pas connu de G-MAT.	• Bien inconnu : à traiter manuellement ➔	Aucun mouvement	-	-